


Re1-Re3 wahlweise G5V-1 oder HFD23-005-1ZS

← Spannung 5 Volt (per USB, vom Akku oder aus dem 230V Netz)

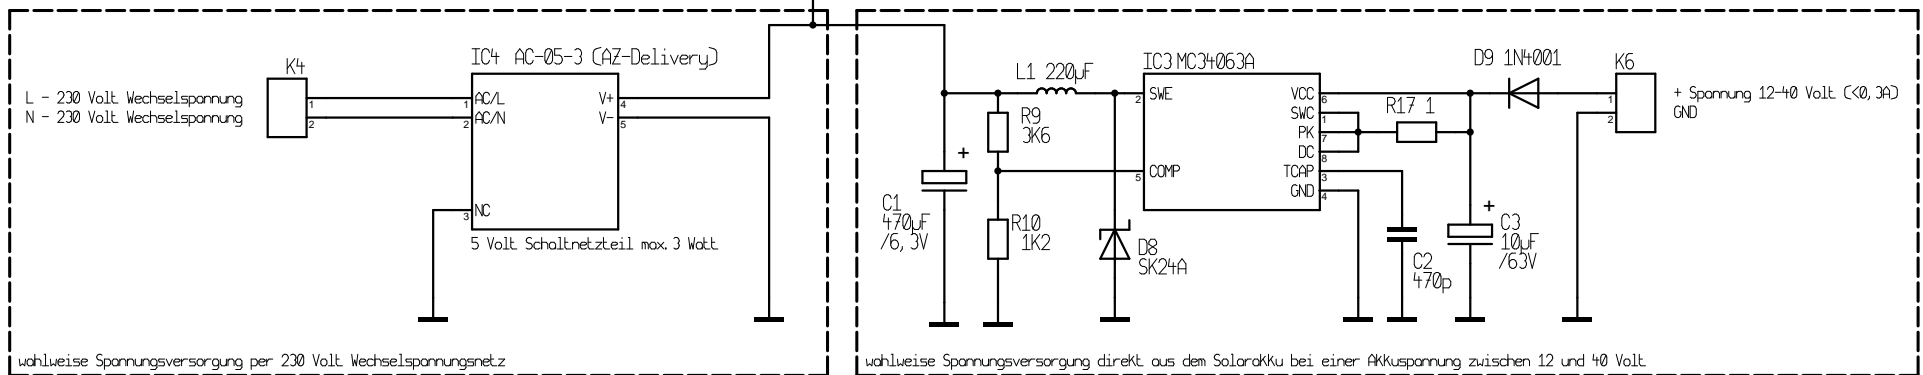

Maßstab	101, 39%	www.icplan.de	Jens Dietrich	Blatt 1 von 1
Änderung	25. 03. 2024 19:42		BMS Controller für die Steuerung der Balancer für LiFePo4 Zellen	
Ausgabe	25. 03. 2024 19:42			
Datei	bms_v2. T3001		AKKutechnik	